

Auswahlblatt zum Messkonzept Speicher


Angaben zur Erzeugungsanlage:

Betreiber der Anlage

Standort der Anlage


Messkonzept S01 (AC-gekoppelt)

EEG-Eigenversorgung PV > 23,07 kWp ohne
Ausnahmetatbestände nach § 61–§ 611 EEG Speicher
Speicher < 30 kW **und** Eigenversorgung < 30 MWh

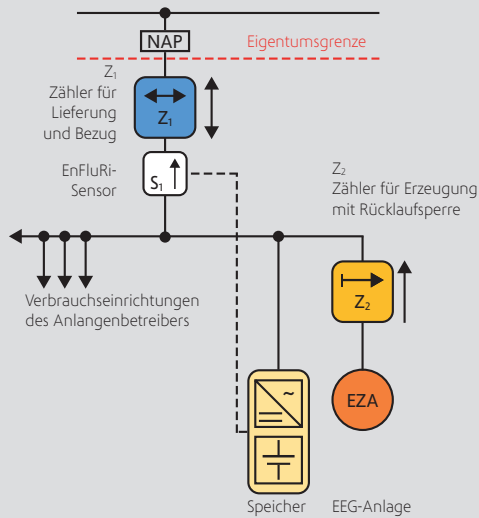


Messkonzept S01 (DC-gekoppelt)

EEG-Eigenversorgung PV > 23,07 kWp ohne
Ausnahmetatbestände nach § 61–§ 611 EEG Speicher
Speicher < 30 kW **und** Eigenversorgung < 30 MWh

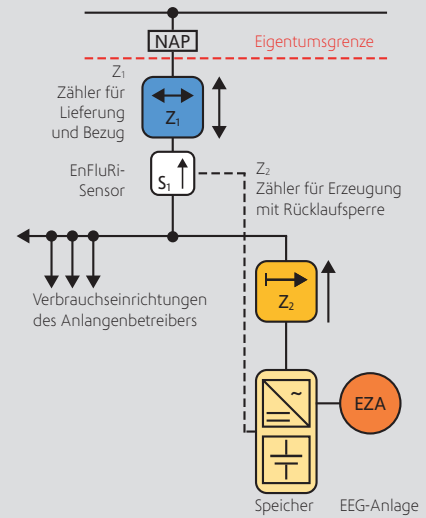


Messkonzept S02 (AC-gekoppelt)

EEG-Eigenversorgung PV < 23,07 kWp, bzw.
Ausnahmetatbestände nach § 61–§ 611 EEG Speicher
Speicher < 30 kW **und** Eigenversorgung < 30 MWh

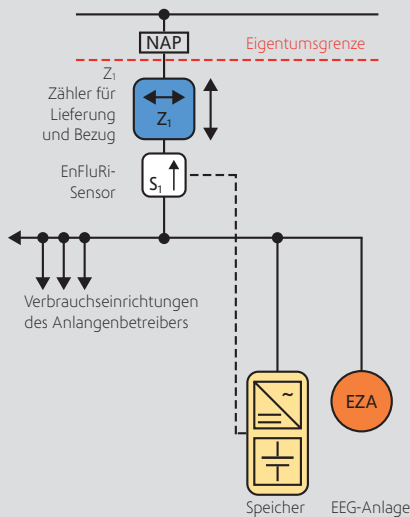

Messkonzept S02 (DC-gekoppelt)

EEG-Eigenversorgung PV < 23,07 kWp, bzw.
Ausnahmetatbestände nach § 61–§ 611 EEG Speicher
Speicher < 30 kW **und** Eigenversorgung < 30 MWh

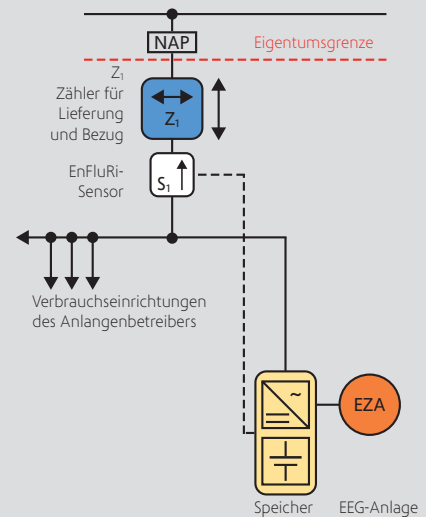

Auswahlblatt zum Messkonzept Speicher


Angaben zur Erzeugungsanlage:

Betreiber der Anlage

Standort der Anlage


Messkonzept S03 (AC-gekoppelt)

EEG-Eigenversorgung PV > 23,07 kWp, ohne Ausnahmetatbestände nach § 61–§ 61I EEG, Speicher < 30 kW **und/oder** Eigenversorgung < 30 MWh

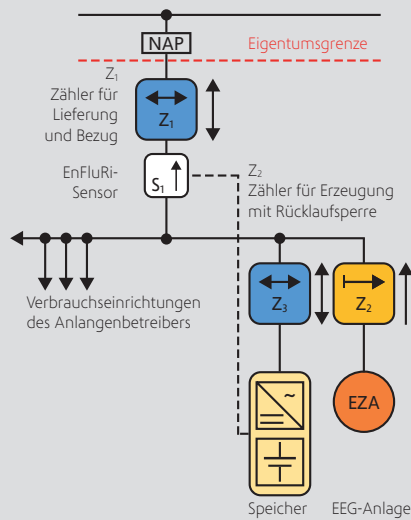


Messkonzept S04 (DC-gekoppelt)

EEG-Eigenversorgung PV > 23,07 kWp und KWKG > 1,14 kW, ohne Ausnahmetatbestände nach § 61–§ 61I, Speicher < 30 kW **und/oder** Eigenversorgung < 30 MWh

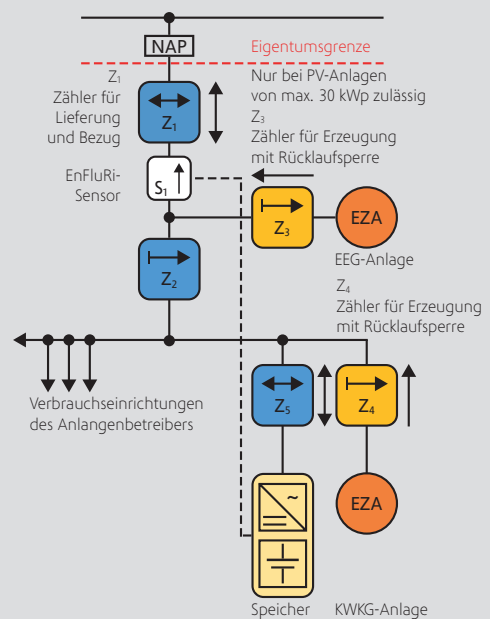

Messkonzept S05 (AC-gekoppelt)

Kombination EEG-Eigenversorgung PV < 23,07 kWp und KWKG > 1,14 kW, ohne Ausnahmetatbestände nach § 61–§ 61I EEG Speicher < 30 kW **und** Eigenversorgung < 30 MWh

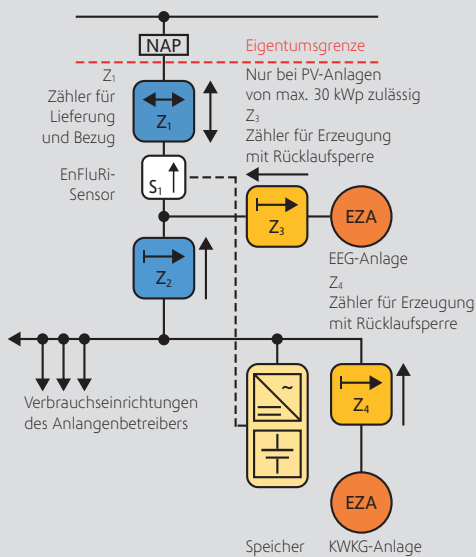

Messkonzept S06 (DC-gekoppelt)

Kombination Eigenversorgung EEG-Bestandsanlage und EEG-Anlage ab Inbetriebsetzung 01.08.2014 Speicher < 30 kW **und** Eigenversorgung < 30 MWh

